



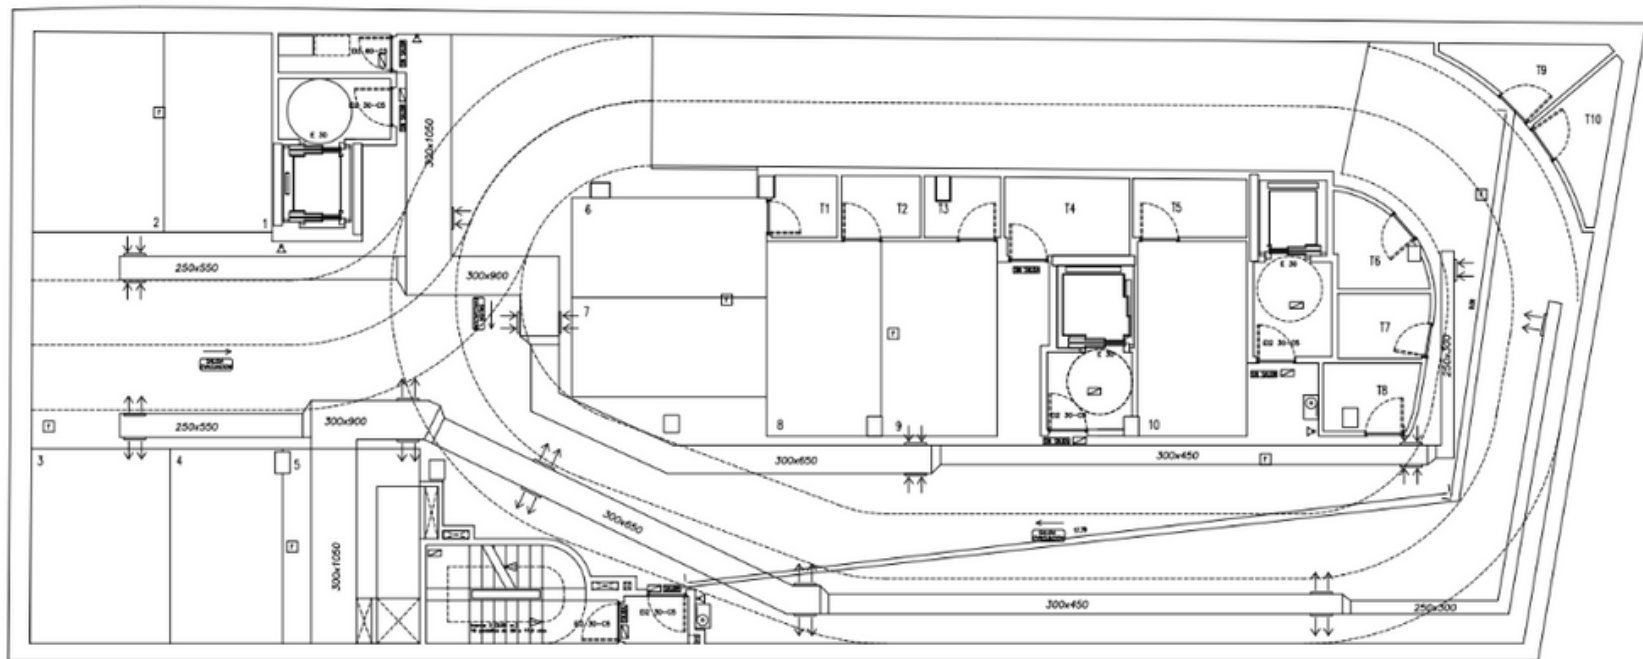

LEYENDA			
	TOMA DE CORRIENTE		FLUORESCENTE T4M N. CON ALUMINOS ESPECIALES PERMANENTE
	INTERRUPTOR DE ALUMBRADO		EXTERIOR 21A-1138
	PULSADOR DE ALUMBRADO		LUZ DE EMERGENCIA
	LÁMPARA DE TUBO INCANDESCENTE		CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
	DETECTOR DE CO		CENTRAL DE DETECCIÓN DE CO
	SEÑAL DE INCENDIO ACÚSTICA Y VISUAL		CENTRAL DE INCENDIO
	PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO		BATA DE INCENDIO ESCUPIDA 25mm
	DETECTOR TERMOLUMÉTRICO		CARTELES LUMINOSOS DE SEÑALIZACIÓN
	COLUMNA SEDA		ESPEJOS
	LÁMPARA FLUORESCENTE T4M N.		
	FLUORESCENTE T4M N. CON ALUMINOS ESPECIALES		

NOTA: Todos los luminarios y accesorios deben de ser modelo P-03 y estar colocados como mínimo a 17 metros del suelo.

Proyecto de 24 viviendas turísticas, 14 viviendas, local comercial y 2 estacion de aparcamiento		Proyecto: Rádico	
SITUACIÓN: Calle Carlos III y Tíjara, 111 y 12 VALDEA.		ARQUITECTA: Rocío Corral Hiedra	
PROMOTOR: ZEN TRAFALGAR PREMIUM RESIDENCES S.L.		Firmado digitalmente por: ROSAJO CORRAL RECIBIDA: Nº 02095520K	
t:50		Sótano 1.- Cumplimiento SI y ventilación	
		OCTUBRE 2021	
		P44	

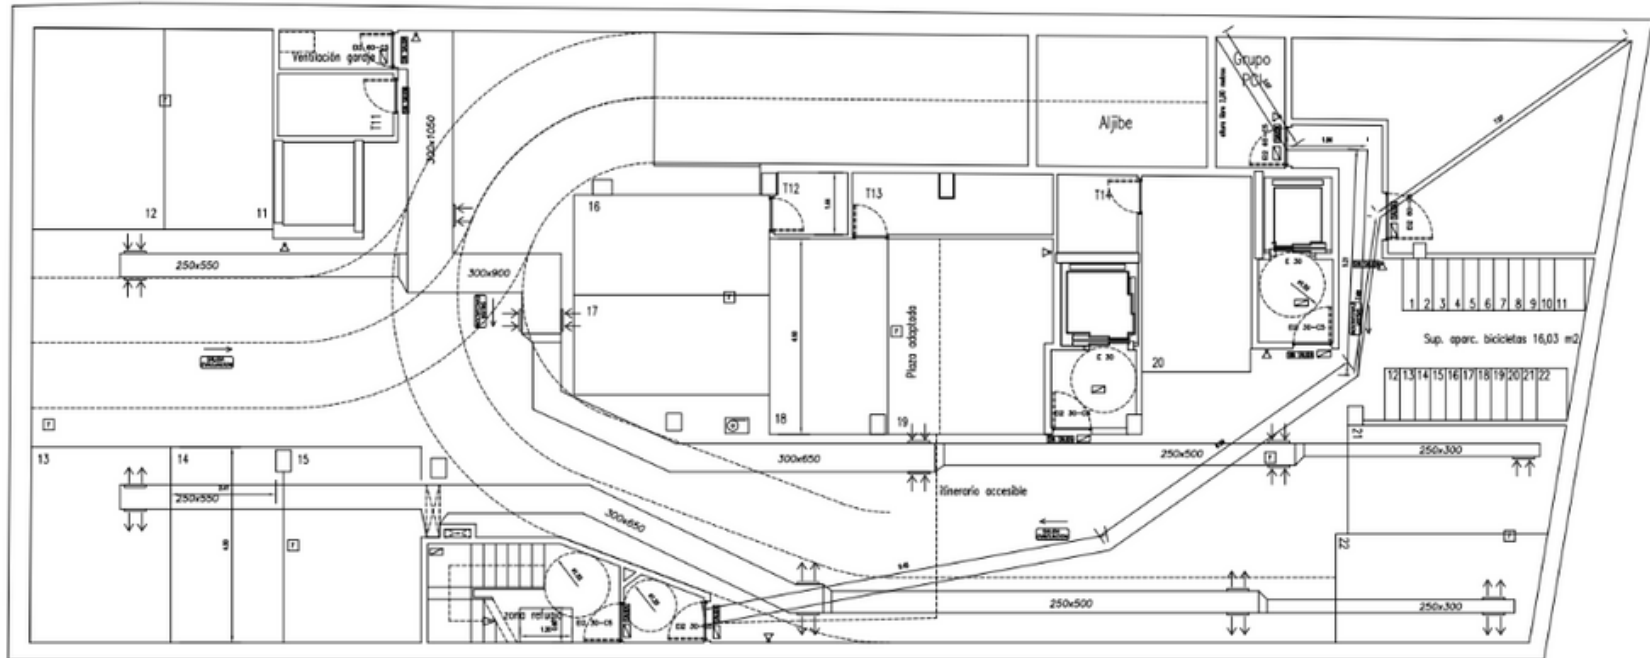

LEYENDA			
	TEMA DE CORRIENTE		ILUMINACIÓN FLUORESCENTE TUBO W. CON ALUMINOS ESPECIALES PERMANENTE
	INTERRUPTOR DE ALUMINADO		EXTERIOR 214-1130
	PULSADOR DE ALUMINADO		LUZ DE EMERGENCIA
	LUMINARIO DE TUBO FLUORESCENTE		CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
	DETECTOR DE CO.		CENTRAL DE DETECCIÓN DE CO.
	SIRENA DE INCENDIOS ACÚSTICA Y VISUAL		CENTRAL DE INCENDIOS
	PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO		BOXA DE INCENDIO EQUIPADA 250m.
	DETECTOR TERMOLÓGICO		GRUPOS LUMINOSOS DE SEÑALIZACIÓN
	COLUMNA RED.		CRUCES
	LUMINARIO FLUORESCENTE TUBO W.	NOTA: Todos los interruptores y pulsadores deben de ser acústico 80-100 y además colocados contra el muro o 175 milímetros del suelo.	
	FLUORESCENTE TUBO W. CON ALUMINOS ESPECIALES		

Proyecto de 24 viviendas turísticas, 14 viviendas,
local comercial y 2 sótanos de aparcamiento

Proyecto Básico

STUCCO

ARQUITECTA

Cubiles Caniles 10x y Trabaja, 8,11 y 12

Reserva Consejo Redes

VALIENDO

Firmado digitalmente
por ROSARIO CORNEJO

PROMOTOR


ZON TRAFALGAR PROBLEMA RESERVES, S.L. INF. 02095620K

OCTUBRE 2022

1:50


Sótano 2 - Cumplimiento SI y ventilación

P-02

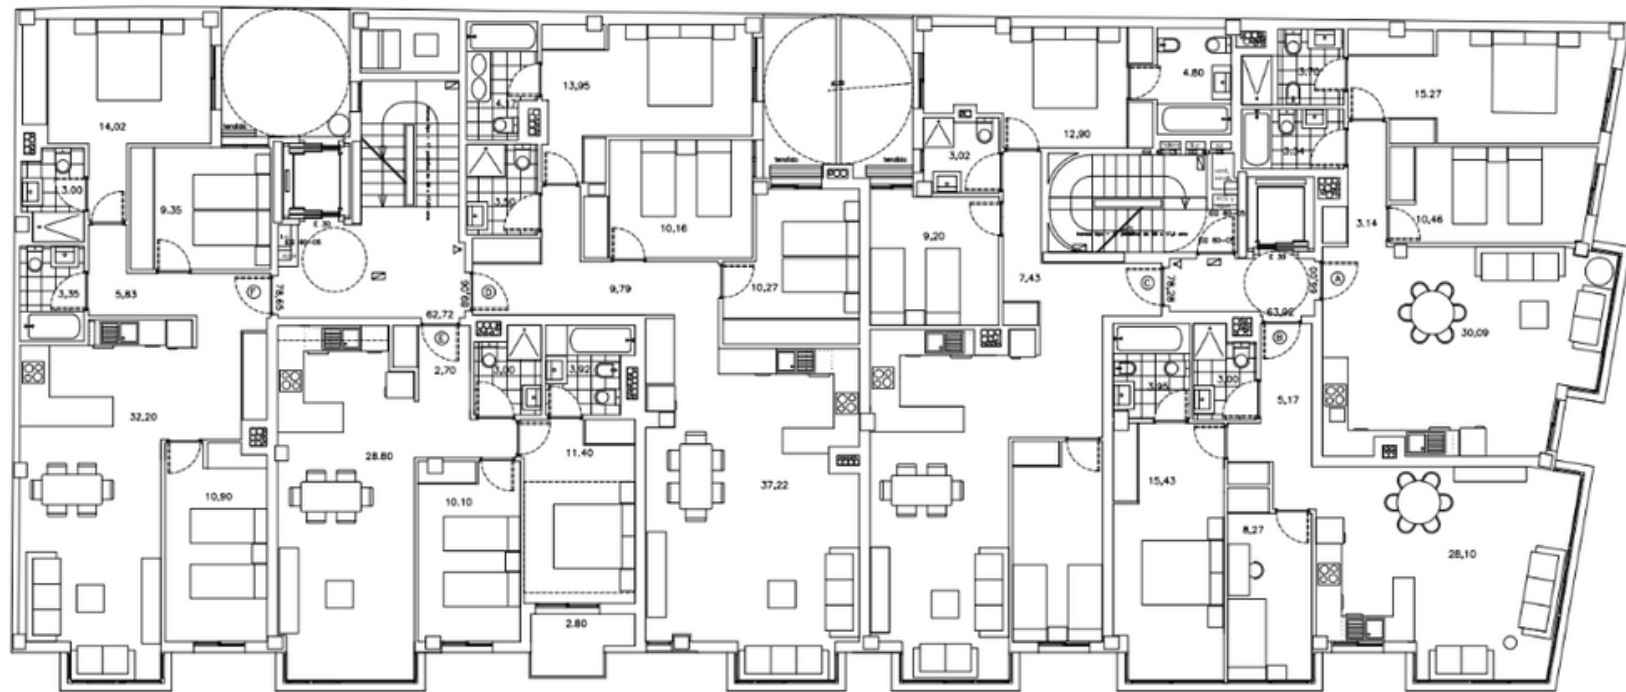

LEYENDA	
TIPO DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO PULSADOR DE ALUMBRADO LUMINARIA DE TUBO FLUORESCENTE DETECTOR DE CO. BOMBA DE INCENDIO ACÚSTICA Y VISUAL PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO DETECTOR TERMOLÓGICO COLUMNA SIDA LUMINARIA FLUORESCENTE TUBO W ALUMBRADO TUBO W CON ALUMBRADOS ESPECIALES	ALUMBRADO TUBO W CON ALUMBRADOS ESPECIALES EXTINTOR 21A-113B LIT DE EMERGENCIA CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION CENTRAL DETECTOR DE CO. CENTRAL DE INCENDIO BOMBA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm CABLES LUMINOSOS DE SEÑALACION ESPEJOS NOTA: Todas las luminarias y dispositivos deben de tipo estándar P-45 y señalizaciones como mínimo a 175 mm del suelo.

Proyecto de 25 viviendas turísticas, 11 viviendas, local comercial y 2 oficinas de apartamento 11/04/2018 Calle Comercio 10 y Toluca, 8.11 y 12 MEDINA - NIT 52095620K PROMOTOR: ZEN TRAFALGAR PREMIUM RESIDENCES, S.L.	Proyecto Básico ARQUITECTA: Rosalva Corrajo Medina Firmado digitalmente por: ROSALVA CORRAJO MEDINA OCTUBRE 2023 1:50
---	---

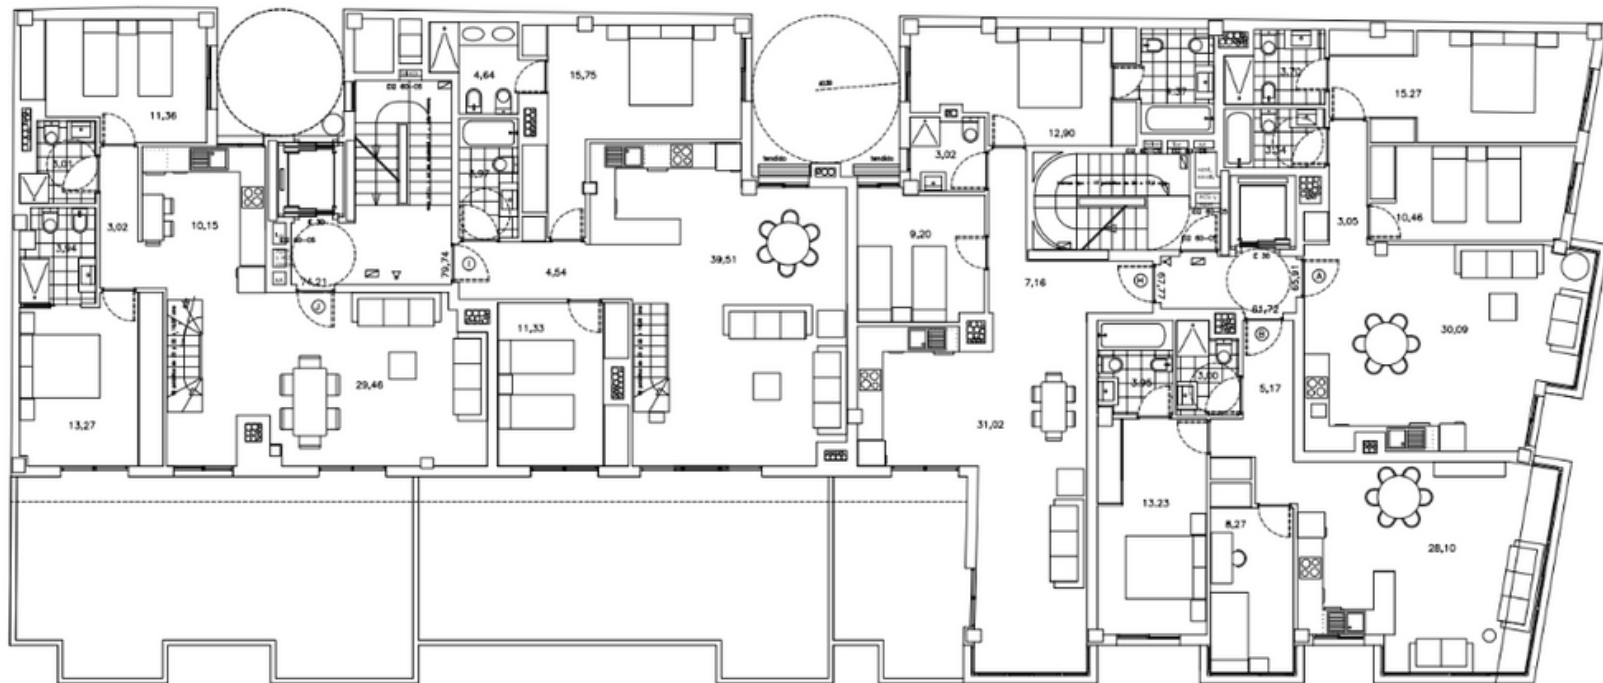

LEYENDA	
	FIN DE CORREDOR
	REINTERRUPTOR DE ALARMADO
	PULSADOR DE ALARMADO
	LAMPARA DE TUBO INCANDESCENTE
	DETECTOR DE CO
	DISCO DE INCENDIO AUDIO Y VISUAL
	PULSADOR MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO
	DETECTOR TERMOLUMINISCO
	COLUMNA SIDA
	LAMPARA FLUORESCENTE TUBO R
	FLUORESCENTE TUBO R CON ALUMINADO ESPECIAL
	FLUORESCENTE TUBO R CON ALUMINADO ESPECIAL PERMANENTE
	EXTINTOR 21A-113B
	LUE DE EMERGENCIA
	CUADRO GENERAL DE DESMOLCON
	CENTRAL DETECTOR DE CO
	CENTRAL DE INCENDIO
	BOX DE INCENDIO EQUIPADA 200W
	CAPILES LUMINOSOS DE IDENTIFICACION
	ESPEJO

NOTA: Todas las funciones y instalaciones deben de ser activadas por el personal autorizado como mínimo a 15 metros del suelo.

Proyecto de 26 viviendas turísticas, 14 viviendas, local comerdá y 2 salones de apartamento		Proyecto Básico
ESTUDIO 104 Calle Comedá 104 y Toluca 1.11 y 12		ARQUITECTA Rosario Corrajo Nieto
Firmado digitalmente por RODOLFO CORRAJO NIETO MEDIANA - Nº 02595620K		OCTUBRE 2022
PROMOTOR 20N TRAVELLER PREMIUM RESIDENCES, SL	t:50	Planta 4ª. Distribución, superficies y SI

